

REPUBLIQUE FRANCAISE  
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS  
COMMUNE DE SAILLY SUR LA LYS

**ARRETE MUNICIPAL RELATIF A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE  
L'INCENDIE - SAILLY-SUR-LA-LYS**

Le Maire de Sailly-sur-la-Lys ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-32, L2225-1 à 4, L5211-9-2 et L5217-3 ;

Vu le décret n°2015-235 du 27 février 2015 fixant les règles relatives à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de DECI ;

Vu l'arrêté préfectoral du 15 juin 2023 arrêtant le règlement départemental de DECI du département du Pas-de-Calais (62) ;

**Considérant** l'obligation qui est faite au Maire de la commune dans le cadre de son pouvoir de police spéciale DECI d'établir l'arrêté municipal relatif à la DECI ;

**ARRÊTE**

**ARTICLE 1 :** M le Maire approuve les pièces constitutives de l'arrêté municipal à la DECI reprenant :

- La liste des Points d'Eau Incendie publics, privés ou conventionnés ;
- Les modalités des contrôles périodiques des PEI.

**ARTICLE 2 :** Le présent arrêté municipal relatif à la DECI sera transmis au représentant de l'Etat et au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).

**ARTICLE 3 :** Le présent arrêté sera publié conformément à la réglementation en vigueur sur le site de la commune – Documents – Documents administratifs – Arrêtés Municipaux.

**ARTICLE 4 :** Conformément à l'article R.421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

**ARTICLE 5 :** Le Directeur Général des Services et l'officier commandant l'unité territoriale de Gendarmerie de Laventie sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Sailly-sur-la-Lys, le 03 mars 2025

AR2025\_043

Le Maire,  
Jean-Claude THOREZ





**S**IDEN  
IAN

# Arrêté Municipal de Défense Extérieure Contre l'Incendie

---

COMMUNE DE SAILLY-SUR-LA-LYS

12/02/2025

## Table des matières

I. ARRETE MUNICIPAL.....	2
1. Règlementation en vigueur .....	2
A. Textes législatifs (nationaux) .....	2
B. Règlement départemental de la DECI .....	3
C. L'arrêté communal de DECI .....	3
D. Evolution statutaire du SIDEN-SIAN.....	3
2. Contexte local.....	4
A. Transfert de compétence DECI de la commune au SIDEN-SIAN.....	4
B. Présentation du territoire, localisation.....	4
3. Descriptif du dispositif DECI existant .....	6
A. Liste des PEI .....	6
1. Liste des PEI publics .....	6
a) Hydrants .....	6
2. Liste des PEI privés .....	8
a) Hydrants .....	8
b) Réserves, citernes et point d'aspiration .....	8
3. Liste des PEI limitrophes des communes adhérentes au SIDEN-SIAN.....	9
a) Hydrants .....	9
B. Plan de conformité actuelle avec implantation des PEI .....	9
C. Description de la mise à jour de l'arrêté par référence à <i>Verredeau</i> lors de changement non significatif .....	9

# ARRÊTÉ MUNICIPAL

## 1. Règlementation en vigueur

### A. Textes législatifs (nationaux)

La loi n°2011-525 du 17 Mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ainsi que le décret n°2015-235 érigent la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) comme un service public à part entière, distinct des services d'incendie et de secours et des services publics d'eau potable.

Notamment :

- Article L2213-32 du CGCT  
« Le maire assure la Défense Extérieure Contre l'Incendie »
  
- Article L2225-1 du CGCT  
Le Défense Extérieure Contre l'Incendie a pour objet « *d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens, des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L2213-32* ».
  
- Article L2225-2 du CGCT  
Les communes sont « *compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours* » et qui « *peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement* ».

Désormais, les services d'incendie et de secours ont donc pour mission l'extinction des incendies et la personne publique compétente en matière de DECI, le maire, doit assurer la fourniture de l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie mais également la vérification et l'entretien des points d'eau. Les communes sont donc compétentes pour la création et la gestion des points d'eau incendie.

Le décret n°2015-235 du 27 février 2015 vient, ensuite, clarifier les règles en vigueur concernant l'implantation et la gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans chaque commune. En effet, les articles R2225-1 à R2225-10 produisent les règles de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau incendie.

## **B. Règlement départemental de la DECI**

L'article R2225-2 du décret n°2015-235 énonce qu'un « référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie ».

Le décret cité ci-dessus charge les Service Départementaux d'Incendie et de Secours de rédiger, pour chaque département, un Règlement départemental de DECI : « *I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie* » (article R2225-3).

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du département du Pas-de-Calais a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 20 mai 2022 (n°2022-072).

Le règlement départemental de DECI du département du Pas-de-Calais a été adopté par arrêté préfectoral le 15 mars 2018 et complété par arrêté préfectoral le 15 juin 2023 (n°2023-18-40).

## **C. L'arrêté communal de DECI**

Le Règlement départemental de DECI prévoit la rédaction d'un arrêté municipal exposant à minima :

- La liste des PEI publics, privés et conventionnés de la commune
- Les modalités du dispositif de contrôle choisi pour les PEI

## **D. Evolution statutaire du SIDEN-SIAN**

L'arrêté interdépartemental du 12 mai 2014 (Nord, Pas-de-Calais, Aisne et Somme) confirme les modifications statutaires du SIDEN-SIAN.

Cet arrêté dote le SIDEN-SIAN de la compétence de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Dès lors les communes adhérentes en eau potable peuvent transférer leur compétence DECI au syndicat.

Le service DECI est porté par la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau (appelée Noréade Eau).

## 2. Contexte local


### A. Transfert de compétence DECI de la commune au SIDEN-SIAN

La commune de SAILLY-SUR-LA-LYS est adhérente pour la compétence DECI depuis le 31/12/2021. A ce titre, le SIDEN-SIAN organise via sa Régie Noréade le service public DECI. Le Maire de la commune de SAILLY-SUR-LA-LYS conserve son autorité de police spéciale DECI.


### B. Présentation du territoire, localisation

La commune de SAILLY-SUR-LA-LYS se situe dans le département du Pas-de-Calais et dans l'arrondissement de Béthune. Elle dépend du centre d'exploitation Noréade de La Gorgue. La commune s'étend sur une superficie de 9.7 km<sup>2</sup>.

- Situation générale par rapport à l'arrondissement de Béthune :

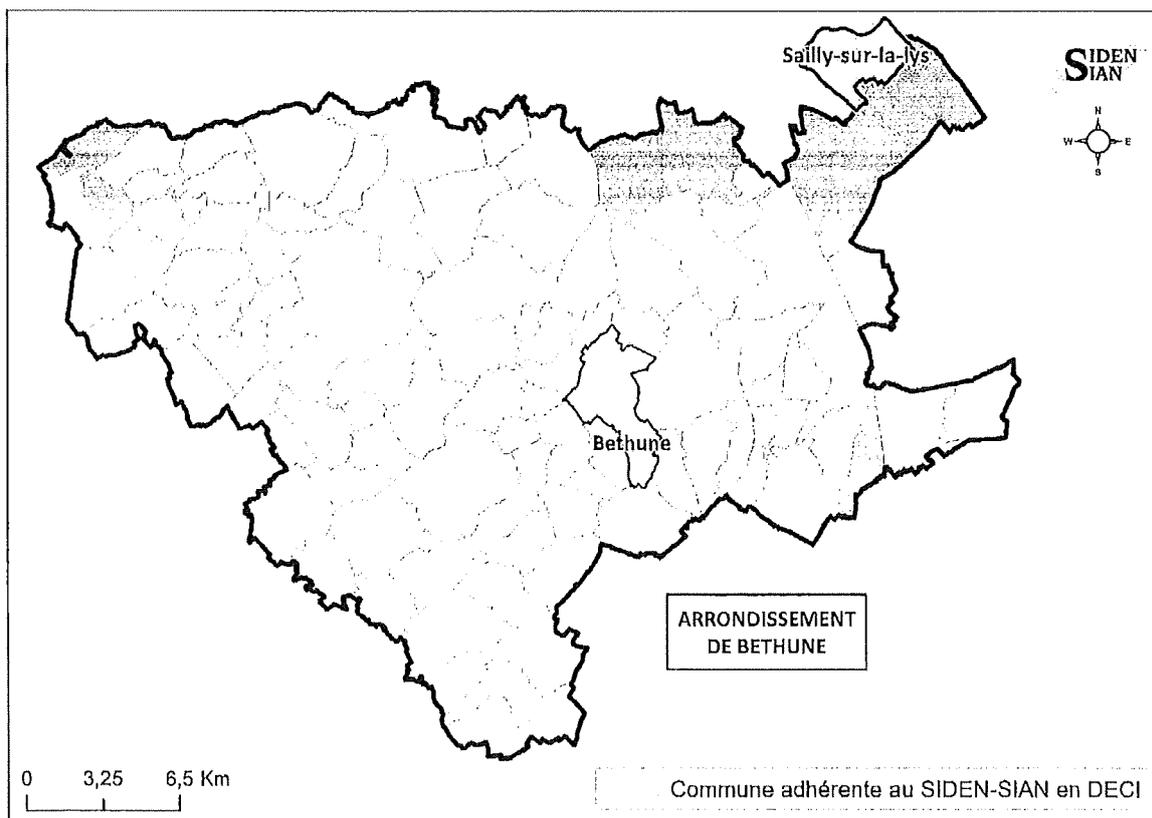

- Carte avec limites communales

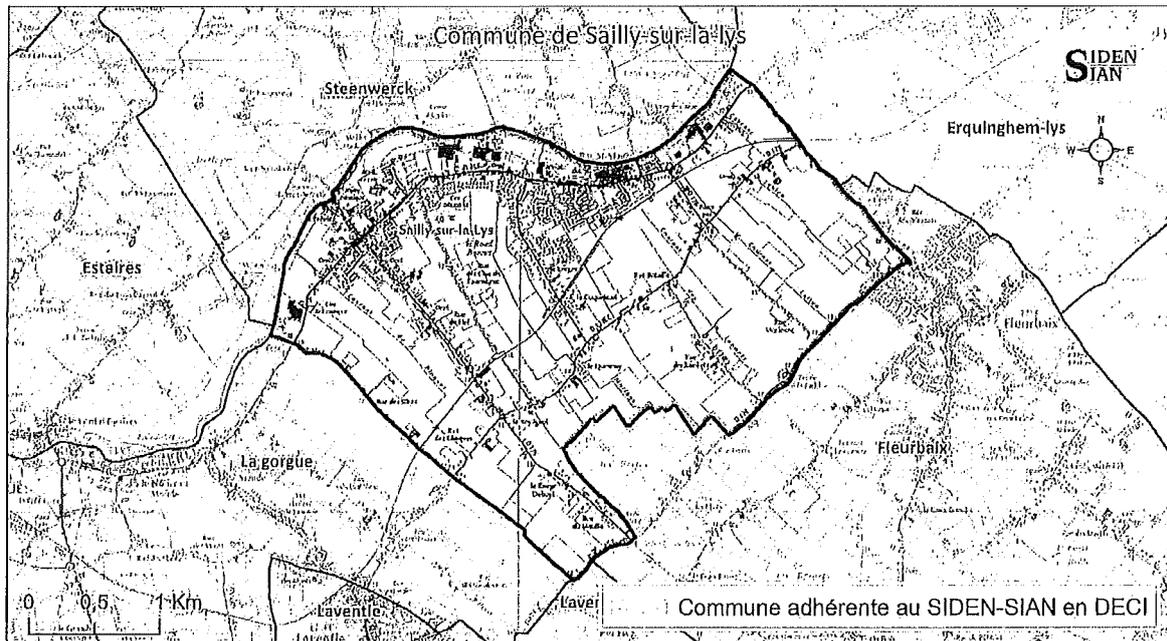

Informations générales

Commune	INSEE	Population 2017	Centre de Traitement de l'Alerte (CTA)	Groupeement Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
SAILLY-SUR-LA-LYS	62736	4054	CTA CODIS 62	SDIS 62 - gpt CENTRE

### 3. Descriptif du dispositif DECI existant

Extraction de la base Noréade Odyssee au : 12/02/2025.

#### A. Liste des PEI

##### 1. Liste des PEI publics

###### a) Hydrants

Localisation	Numéro SP	Nature	Caract.	Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> /h)	Pression Statique (bar)	Date de pesage
RUE DE LA LYS ZA	INC602776	Poteau incendie	Public	73	3.4	23/07/2024
RUE DE L'ALLOEU terre plein central-face au 18	0001	Poteau incendie	Public	72	3.6	29/11/2023
RUE BATAILLE face au 2932	0002	Poteau incendie	Public	62	3.4	05/02/2020
RUE BATAILLE à cote du 2631	0003	Poteau incendie	Public	70	3.5	05/02/2020
2248 RUE BATAILLE angle rue ervins	0004	Poteau incendie	Public	80	3.4	05/02/2020
RUE BATAILLE face au 1714	0005	Poteau incendie	Public	83	3.4	05/02/2020
930 RUE BATAILLE angle rue de bruges	0006	Poteau incendie	Public	92	3.4	04/02/2020
RUE BATAILLE à coté du 538	0007	Poteau incendie	Public	90	3.6	04/02/2020
RUE BATAILLE face au 274	0008	Poteau incendie	Public	97	3.6	04/02/2020
1065 TO RUE DE BRUGES à coté du 1092	0009	Poteau incendie	Public	90	3.5	04/02/2020
RUE DE BRUGES à cote du 579	0010	Poteau incendie	Public	72	3.6	04/02/2020
RUE DE BRUGES Angle Coeur du village	0011	Poteau incendie	Public	90	3.7	27/11/2023
RUE DES CAPUCINES face au 6	0012	Poteau incendie	Public	90	3.6	30/11/2023
RESIDENCE LES TILLEULS face rue des chauds fourneaux	0013	Poteau incendie	Public	80	3.6	20/12/2022
1041 RUE DES CHAUDS FOURNEAUX à coté du 999	0014	Poteau incendie	Public	40	3.3	27/01/2020
RUE DES CLINQUES face au 5	0015	Poteau incendie	Public	66	3.0	27/01/2020
12 RUE ERVINS	0016	Poteau incendie	Public	78	3.4	17/02/2020
RUE DU FIEF face au 1765	0017	Poteau incendie	Public	95	3.0	27/01/2020
RUE DU FIEF face au 1400	0018	Poteau incendie	Public	92	3.2	27/01/2020
RUE DU FIEF face au 1144	0019	Poteau incendie	Public	75	3.0	27/01/2020
822 RUE DU FIEF	0020	Poteau incendie	Public	75	3.0	29/01/2020
540 RUE DU FIEF	0021	Poteau incendie	Public	76	3.2	29/01/2020
454 RUE DU FIEF face a la residence du verger	0022	Poteau incendie	Public	78	3.1	29/01/2020
RUE DU FIEF a cote du 278	0023	Poteau incendie	Public	85	3.4	29/01/2020
16 RUE JEAN MONNET	0024	Poteau incendie	Public	70	3.5	16/01/2020
RUE DES LAUWETS face au 598	0025	Poteau incendie	Public	64	3.5	05/02/2020
RUE DE LA LYS Angle rue Louls Couhé	0026	Bouche incendie	Public	87	4.2	23/01/2025

Envoyé en préfecture le 06/03/2025

Reçu en préfecture le 06/03/2025

Publié le 07/03/2025

ID : 062-216207365-20250303-ARR2025\_043-AU

*SLOW*

RUE MAXENCE VAN DER MEERSCH A cote du 214	0027	Poteau incendie	Public	50	3.2	04/02/2020
RUE DE LA LYS à côté du 460	0028	Poteau incendie	Public	90	3.4	16/01/2020
701 RUE DE LA LYS face au 712	0029	Poteau incendie	Public	87	3.3	16/01/2020
RUE DE LA LYS face au 985	0030	Poteau incendie	Public	80	3.3	14/01/2020
RUE DE LA LYS à côté du 1305	0031	Poteau incendie	Public	80	3.5	14/01/2020
1563 RUE DE LA LYS face rue des chauds fourneaux	0032	Poteau incendie	Public	90	3.9	16/03/2021
1935 RUE DE LA LYS à côté des ets Vallys	0033	Poteau incendie	Public	70	3.0	22/10/2024
2275 RUE DE LA LYS face au parking feutrie	0034	Poteau incendie	Public	84	3.8	30/11/2023
2465 RUE DE LA LYS face à la rue de bruges	0035	Poteau incendie	Public	88	3.6	30/11/2023
RUE DE LA LYS a cote du 2739	0036	Poteau incendie	Public	70	3.5	29/11/2023
RUE DE LA LYS face aux ets safilin	0037	Poteau incendie	Public	117	3.6	29/11/2023
3370 RUE DE LA LYS	0038	Bouche incendie	Public	100	3.5	19/12/2023
RUE DE LA LYS face aux ets barbry	0039	Bouche incendie	Public	84	3.5	29/11/2023
RUE DE LA LYS face au chateau de bac st maur	0041	Bouche incendie	Public	51	3.6	29/11/2023
RUE DU MOULIN face au 336	0042	Poteau incendie	Public	102	3.6	04/02/2020
RUE DU MOULIN face au 730	0043	Poteau incendie	Public	120	3.6	04/02/2020
RUE DU MOULIN a cote du 1121	0044	Poteau incendie	Public	120	3.7	29/01/2020
RUE DES ORCHIDEES a cote du 3	0045	Bouche incendie	Public	83	3.5	03/01/2024
42 RUE DU RIETZ angle rue de l'église	0046	Poteau incendie	Public	65	3.4	14/01/2020
755 RUE DES SURES angle rue du boitiau	0047	Poteau incendie	Public	38	3.7	04/03/2022
RUE VERDE face au 272	0048	Poteau incendie	Public	84	3.7	29/01/2020
RUE VERDE a cote du 332	0049	Poteau incendie	Public	83	3.6	29/01/2020
RESIDENCE LES GLYCINES face au 20	0050	Poteau incendie	Public	59	3.4	04/02/2020
RESIDENCE DU MOULIN face au 21	0051	Poteau incendie	Public	68	3.5	14/01/2020
RESIDENCE DE LA PLAINE Angle RUE DES SOUPIRS	0052	Bouche incendie	Public	55	3.2	02/04/2024
RESIDENCE LE QUÉSNAY face au 1	0053	Poteau incendie	Public	83	3.6	04/02/2020
CLOS DE LA PREVOTE a cote du 6	0054	Poteau incendie	Public	69	3.3	14/01/2020
ALLEE VICTOR HUGO face au 9	0055	Bouche incendie	Public	52	3.5	29/11/2023
. ZA a cote de la step	0056	Poteau incendie	Public	66	3.5	16/01/2020
RUE DE LA LYS salle polyvalente	0057	Poteau incendie	Public	73	3.3	14/01/2020
RUE DE BRUGES face au 885	0058	Poteau incendie	Public	85	3.5	04/02/2020
RUE BATAILLE a cote du 1281	0059	Poteau incendie	Public	98	3.5	04/02/2020
RUE BATAILLE a cote du 1473	0060	Poteau incendie	Public	92	3.6	05/02/2020
RUE BATAILLE a cote du 2025	0061	Poteau incendie	Public	86	3.6	05/02/2020
RUE DE LA LYS angle residence saint Arnoult	0062	Bouche incendie	Public	100	3.5	19/12/2023
10 RUE DE LA BRIQUETERIE COMPLEXE DE LA BRIQUETERIE	0063	Poteau incendie	Public	85	3.5	29/11/2023

RUE GUSTAVE EIFFEL face au 19	0064	Poteau incendie	Public	67	3,5	14/01/2020
RESIDENCE LES EGLANTINES face au 5	0065	Poteau incendie	Public	73	3,7	16/03/2021
4 RUE DES LILAS angle rue des iris	0066	Poteau incendie	Public	82	3,5	29/11/2023
RUE DE LA LYS face aux ets pll pal	0067	Poteau incendie	Public	76	3,4	16/01/2020
LONGUE RUE a cote du 790	0068	Poteau incendie	Public	69	3,6	05/02/2020
RUE DES LAUWETS face au 857	0069	Poteau incendie	Public	71	3,6	05/02/2020
14 RUE DORMOIRE angle residence cousteau	0070	Poteau incendie	Public	84	3,6	30/11/2023
RUE MARGUERITE YOURCENAR a cote du 2	0071	Poteau incendie	Public	83	3,5	16/01/2020
RUE MARGUERITE YOURCENAR a cote du 26	0072	Poteau incendie	Public	78	3,3	16/01/2020
RESIDENCE ERIC TABARLY face au 27	0073	Poteau incendie	Public	84	3,8	30/11/2023
LONGUE RUE Opposé au n6	0082	Poteau incendie	Public	120	3,6	20/12/2022

Le contrôle technique des hydrants s'effectuera tous les trois ans.

## 2. Liste des PEI privés

### a) Hydrants

Localisation	Numéro SP	Nature	Caract.	Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> /h)	Pression Statique (bar)	Date de pesage
12 RUE VIRGINIE HERIOT angle rue florence arthaud	PRV2	Poteau incendie	Privé	67	3,6	03/11/2020
RUE ISABELLE AUTISSIER angle rue thomas pesquet	PRV3	Poteau incendie	Privé	73	3,6	03/11/2020
38 RUE THOMAS PESQUET COEUR DE VILLAGE II	PRV4	Poteau incendie	Privé	61	3,2	20/12/2022
RUE DES CHAUDS FOURNEAUX angle avenue thomas pesquet	PRV5	Poteau incendie	Privé	64	3,2	20/12/2022
lot 9 RUE THOMAS PESQUET COEUR DE VILLAGE II	PRV6	Poteau incendie	Privé	62	3,2	20/12/2022
RUE DE LA LYS ets feutrie	0074	Poteau incendie	Privé	60	3,5	07/08/2019
RUE DE LA LYS ETS FEUTRIE	0075	Poteau incendie	Privé	64	3,5	07/08/2019
LE DOMAINE D'ANGELYS	0081	Poteau incendie	Privé	65	3,5	17/12/2019

### b) Réserves, citernes et point d'aspiration

Localisation	Numéro SP	Nature	Caract.	Volume (m <sup>3</sup> )
2932 RUE BATAILLE	0076	Citerne incendie	Privé	120

### 3. Liste des PEI limitrophes des communes adhérentes au SIDEN-SIAN

Ces PEI permettent de concourir à la protection de la commune.

#### a) Hydrants

Commune	Adhérente en incendie	Localisation	Numéro SP	Nature	Caract.	Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> /h)	Pression Statique (bar)	Date de pesage
FLEURBAIX	Oui	12 RUE BIACHE	0005	Poteau incendie	Public	106	3.8	06/02/2023
FLEURBAIX	Oui	27 RUE BIACHE FACE RUE MORIENNE	0007	Poteau incendie	Public	86	3.7	06/02/2023
FLEURBAIX	Oui	11 RUE BIACHE	0048	Poteau incendie	Public	120	3.7	06/02/2023
FLEURBAIX	Oui	39 RUE BIACHE	0065	Poteau incendie	Public	89	3.8	06/02/2023

### B. Plan de conformité actuelle avec implantation des PEI

Le taux de conformité de la commune s'élève à 94.36 %.

Carte jointe à ce document :

- ETAT DES LIEUX DE LA CONFORMITE (format A0)

### C. Description de la mise à jour de l'arrêté par référence à Prévarisc lors de changement non significatif

Des modifications peuvent être réalisées. En cas d'évolution non significative, il faudra se référer à la cartographie du SDIS à travers la base *Prévarisc* qui permettra de visualiser les évolutions mineures. En cas de modifications significatives du patrimoine DECI ou des performances des PEI existants, un nouvel arrêté sera pris.

A minima, un nouvel arrêté sera pris après chaque élection municipale.

Le Maire,  
  
